Black Mountain ID
Giardia Performance Monitoring

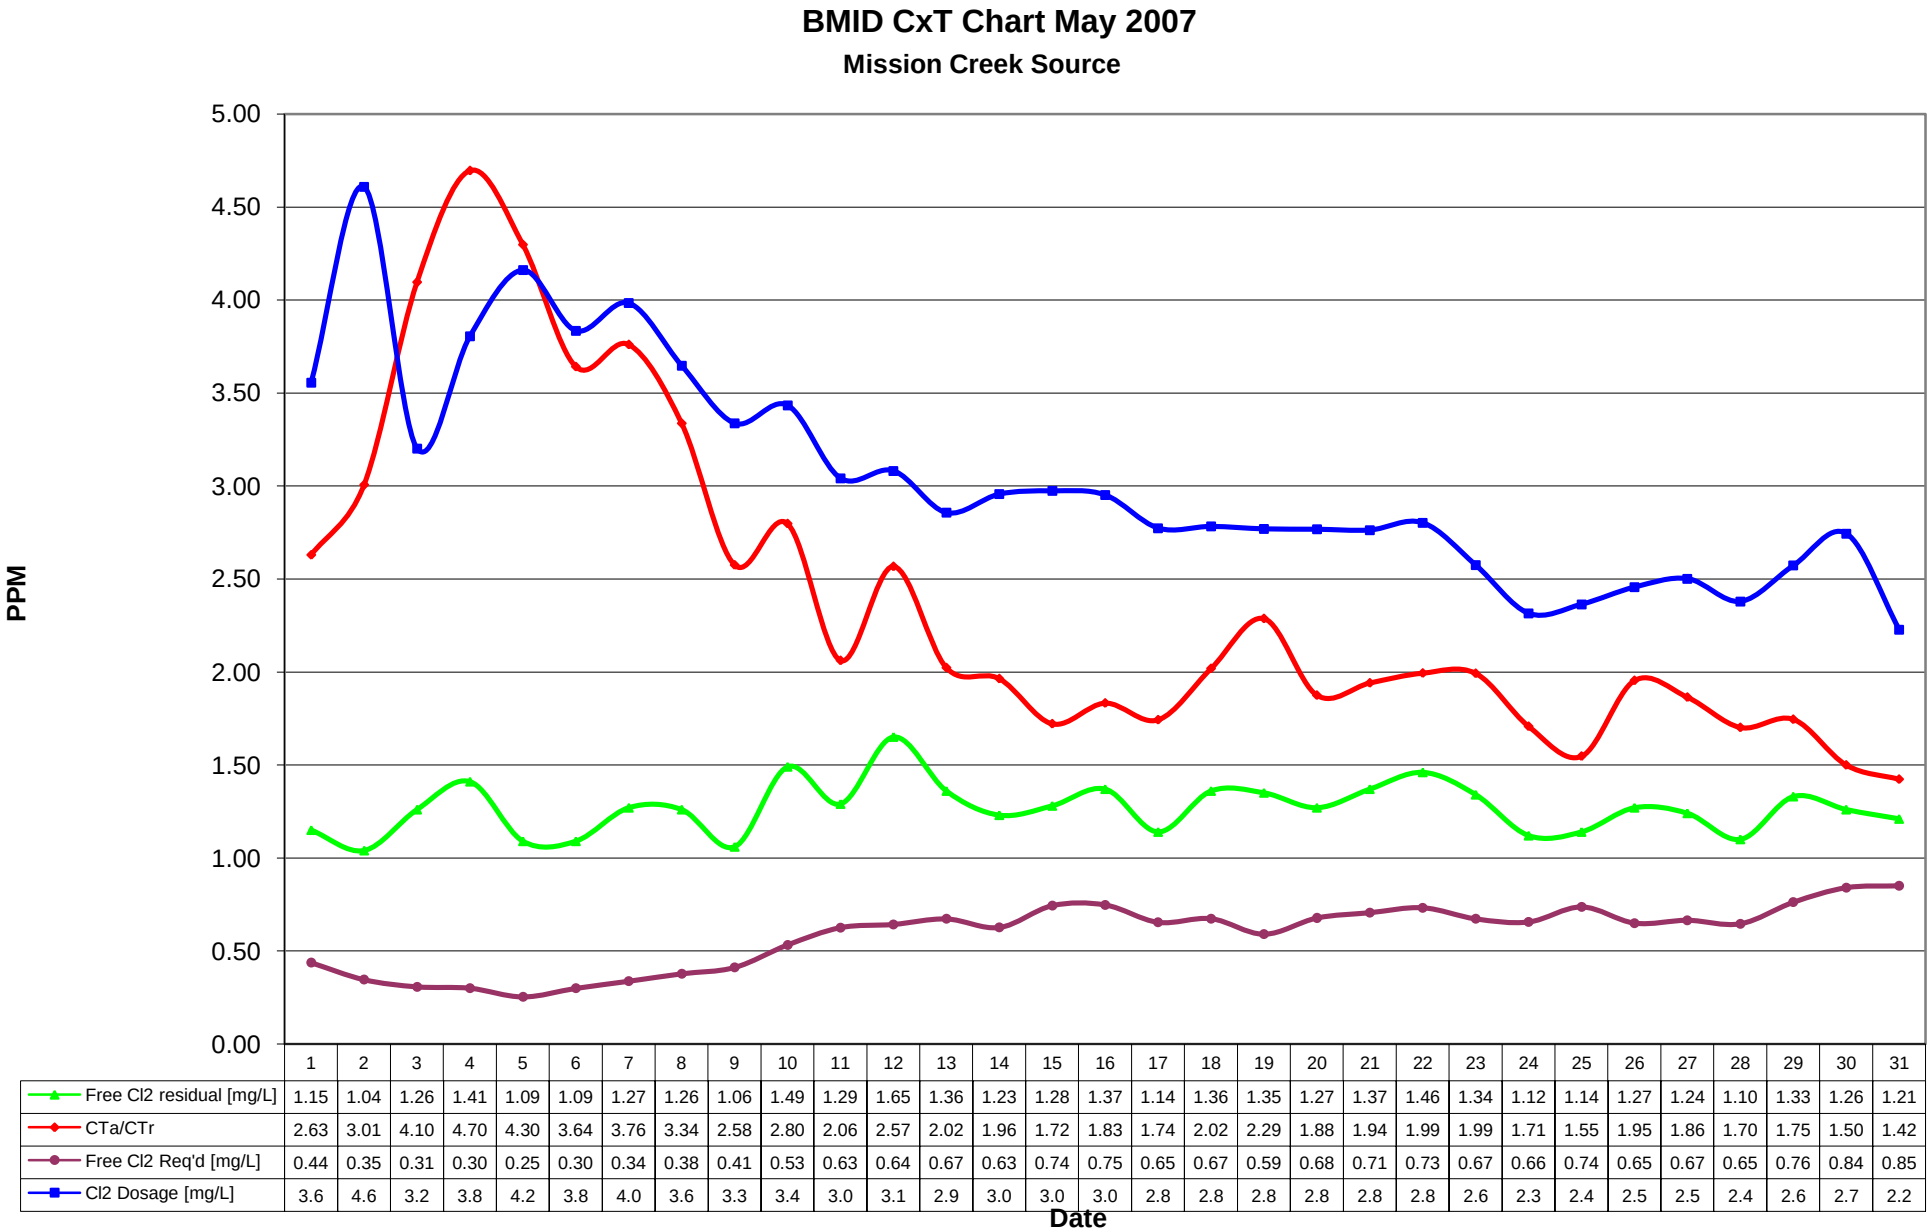

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Free Cl2 residual [mg/L]	1.15	1.04	1.26	1.41	1.09	1.09	1.27	1.26	1.06	1.49	1.29	1.65	1.36	1.23	1.28	1.37	1.14	1.36	1.35	1.27	1.37	1.46	1.34	1.12	1.14	1.27	1.24	1.10	1.33	1.26	1.21
CTa/CTr	2.63	3.01	4.10	4.70	4.30	3.64	3.76	3.34	2.58	2.80	2.06	2.57	2.02	1.96	1.72	1.83	1.74	2.02	2.29	1.88	1.94	1.99	1.99	1.71	1.55	1.95	1.86	1.70	1.75	1.50	1.42
Free Cl2 Req'd [mg/L]	0.44	0.35	0.31	0.30	0.25	0.30	0.34	0.38	0.41	0.53	0.63	0.64	0.67	0.63	0.74	0.75	0.65	0.67	0.59	0.68	0.71	0.73	0.67	0.66	0.74	0.65	0.67	0.65	0.76	0.84	0.85
Cl2 Dosage [mg/L]	3.6	4.6	3.2	3.8	4.2	3.8	4.0	3.6	3.3	3.4	3.0	3.1	2.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.7	2.2