


# BMID Turbidity July 2019

(Single Point Daily Sampling with Inline Hach 1720c)

WQA

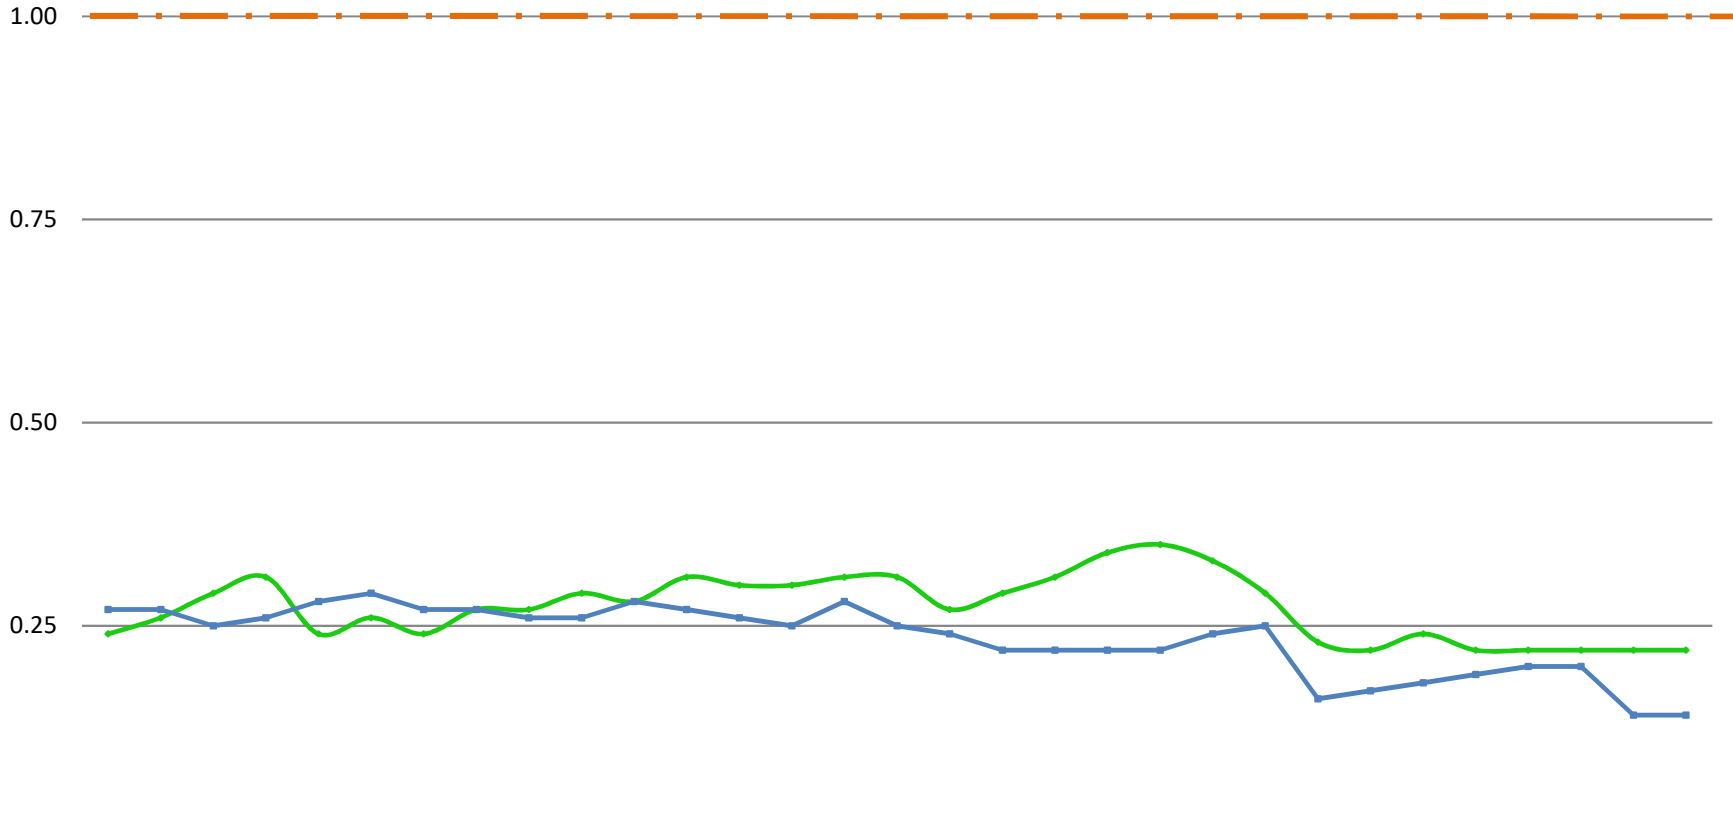

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Distribution Intake	0.24	0.26	0.29	0.31	0.24	0.26	0.24	0.27	0.27	0.29	0.28	0.31	0.30	0.30	0.31	0.31	0.27	0.29	0.31	0.34	0.35	0.33	0.29	0.23	0.22	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Booster #1	0.27	0.27	0.25	0.26	0.28	0.29	0.27	0.27	0.26	0.26	0.28	0.27	0.26	0.25	0.28	0.25	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.25	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.20	0.14	0.14

— Distribution Intake    — Booster #1