


BMID Turbidity August 2019

(Single Point Daily Sampling with Inline Hach 1720c)

WQA

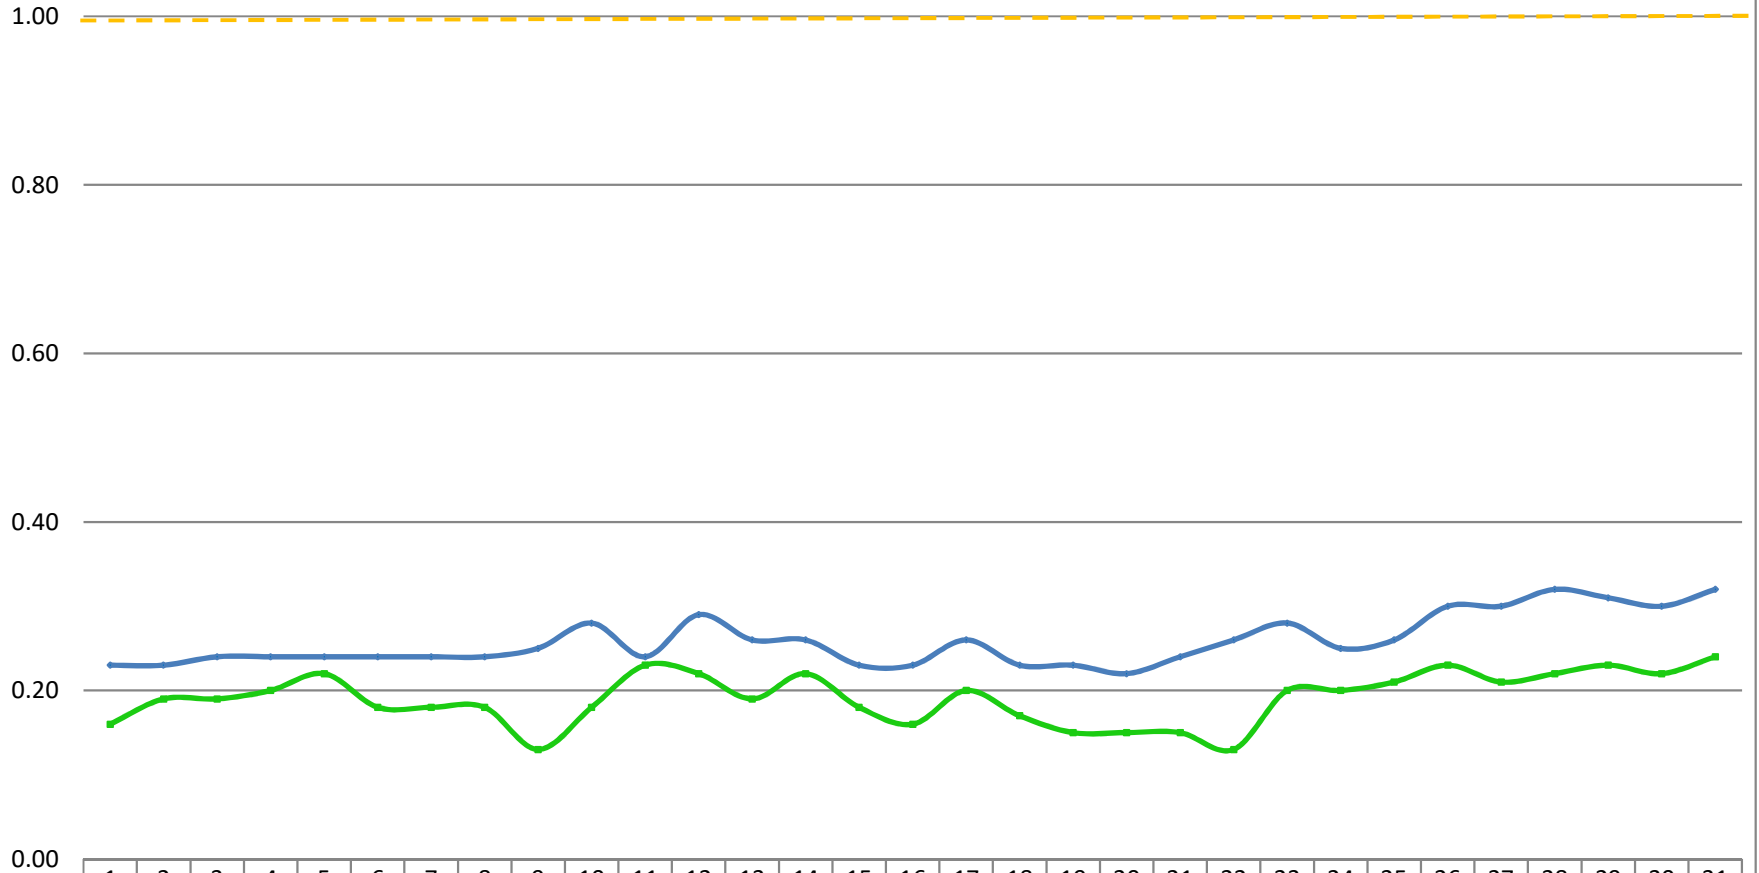

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Distribution Intake	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.28	0.24	0.29	0.26	0.26	0.23	0.23	0.26	0.23	0.23	0.22	0.24	0.26	0.28	0.25	0.26	0.30	0.30	0.32	0.31	0.30	0.32
Booster#1- First User	0.16	0.19	0.19	0.20	0.22	0.18	0.18	0.18	0.13	0.18	0.23	0.22	0.19	0.22	0.18	0.16	0.20	0.17	0.15	0.15	0.15	0.13	0.20	0.20	0.21	0.23	0.21	0.22	0.23	0.22	0.24

— Distribution Intake

— Booster#1- First User