Black Mountain Irrigation District
Turbidity Monitoring

BMID Turbidity November 2007

(Single Point Daily Sampling with Inline Hach 1720c)

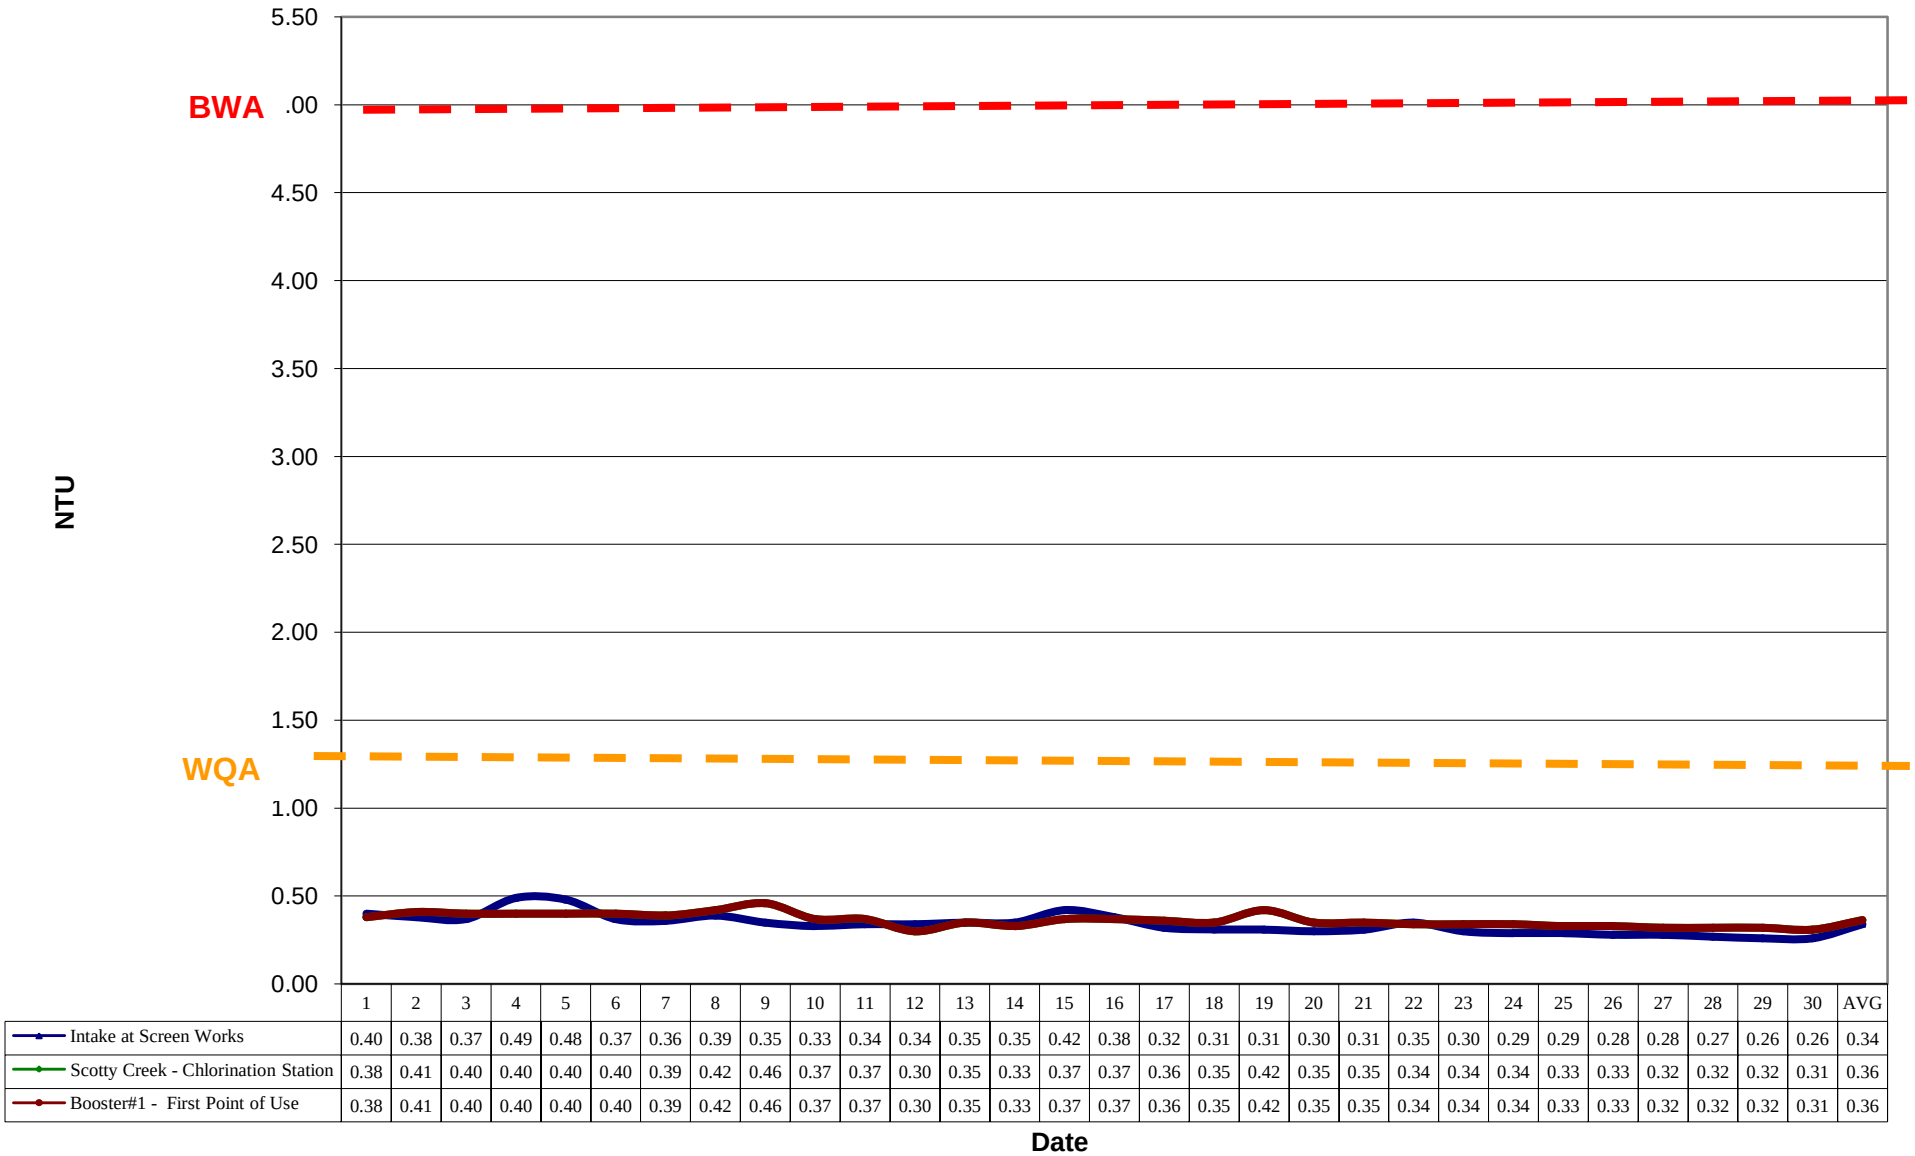

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	AVG
Intake at Screen Works	0.40	0.38	0.37	0.49	0.48	0.37	0.36	0.39	0.35	0.33	0.34	0.34	0.35	0.35	0.42	0.38	0.32	0.31	0.31	0.30	0.31	0.35	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.34
Scotty Creek - Chlorination Station	0.38	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.42	0.46	0.37	0.37	0.30	0.35	0.33	0.37	0.37	0.36	0.35	0.42	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.36
Booster#1 - First Point of Use	0.38	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.42	0.46	0.37	0.37	0.30	0.35	0.33	0.37	0.37	0.36	0.35	0.42	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.36