Black Mountain Irrigation District
Turbidity Monitoring

BMID Turbidity November 2008

(Single Point Daily Sampling with Inline Hach 1720c)

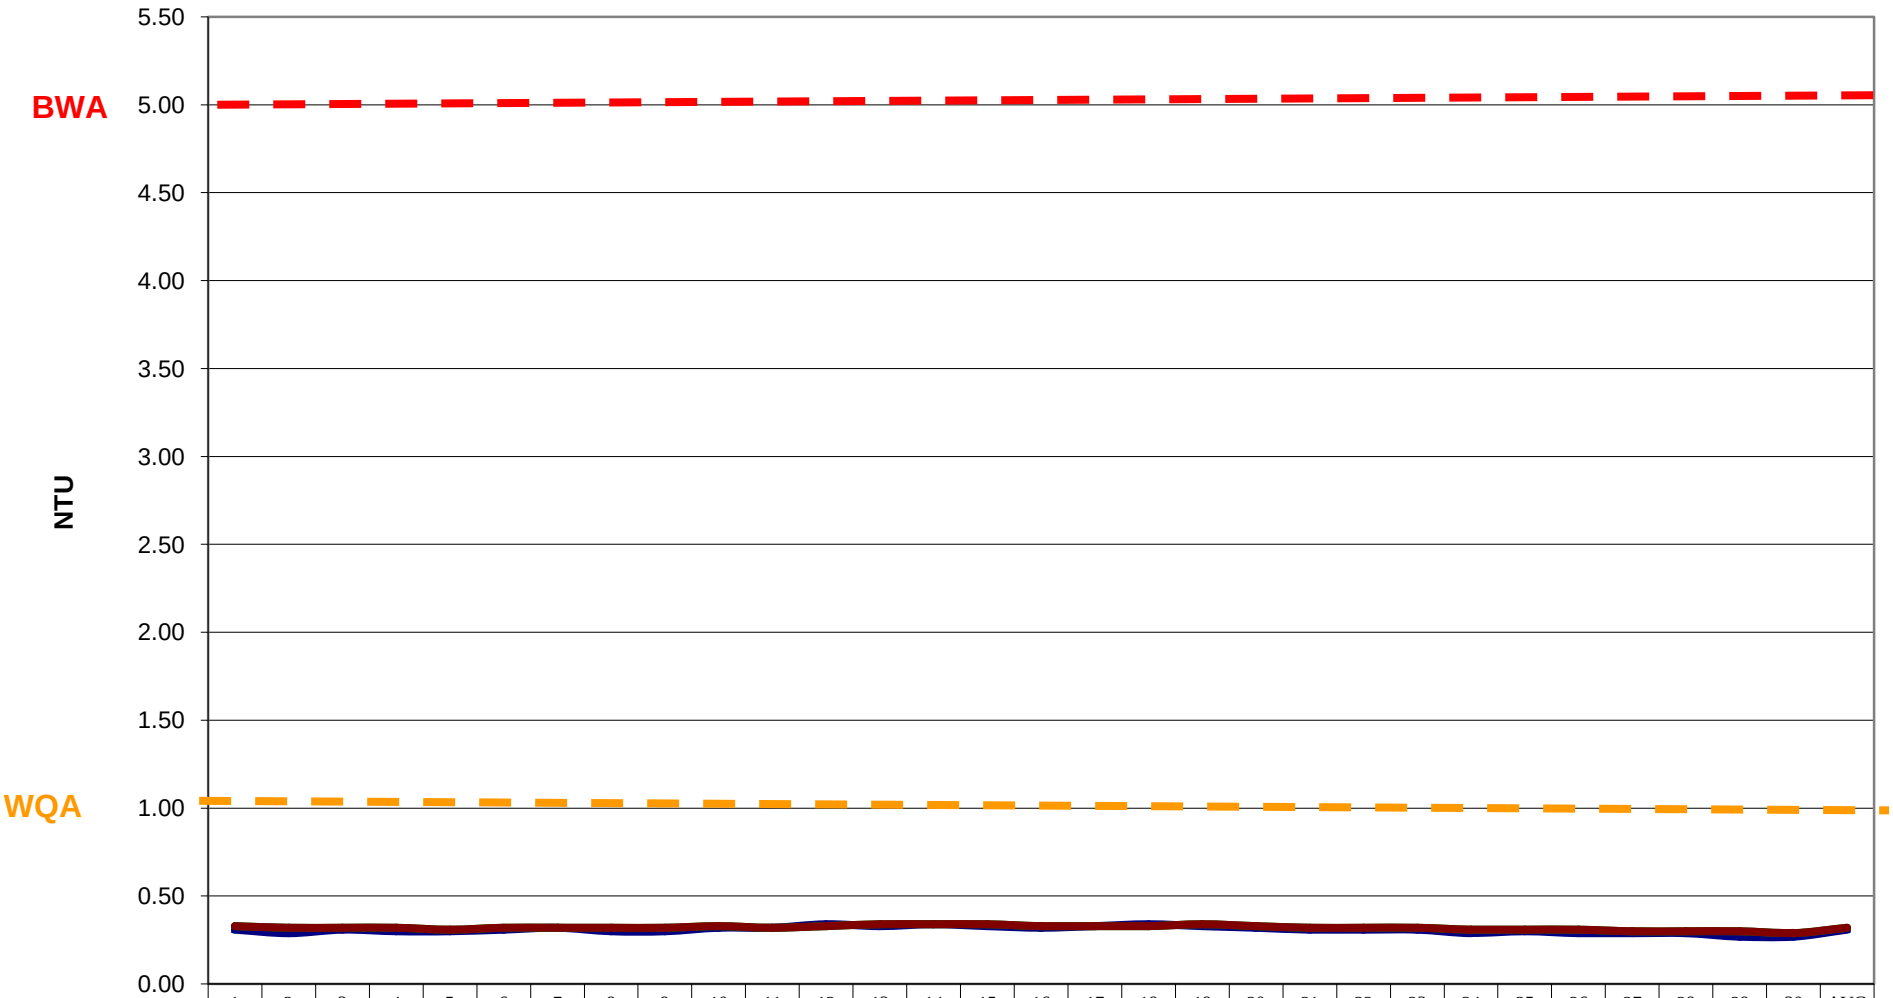

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	AVG
Intake	0.31	0.29	0.31	0.30	0.30	0.31	0.32	0.30	0.30	0.32	0.32	0.34	0.33	0.34	0.33	0.32	0.33	0.34	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.27	0.27	0.31
Scotty Creek	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.33	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.32
Booster #1	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.33	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.32

Date