Black Mountain Irrigation District
Turbidity Monitoring

BMID Turbidity June 2011

(Single Point Daily Sampling with Inline Hach 1720c)

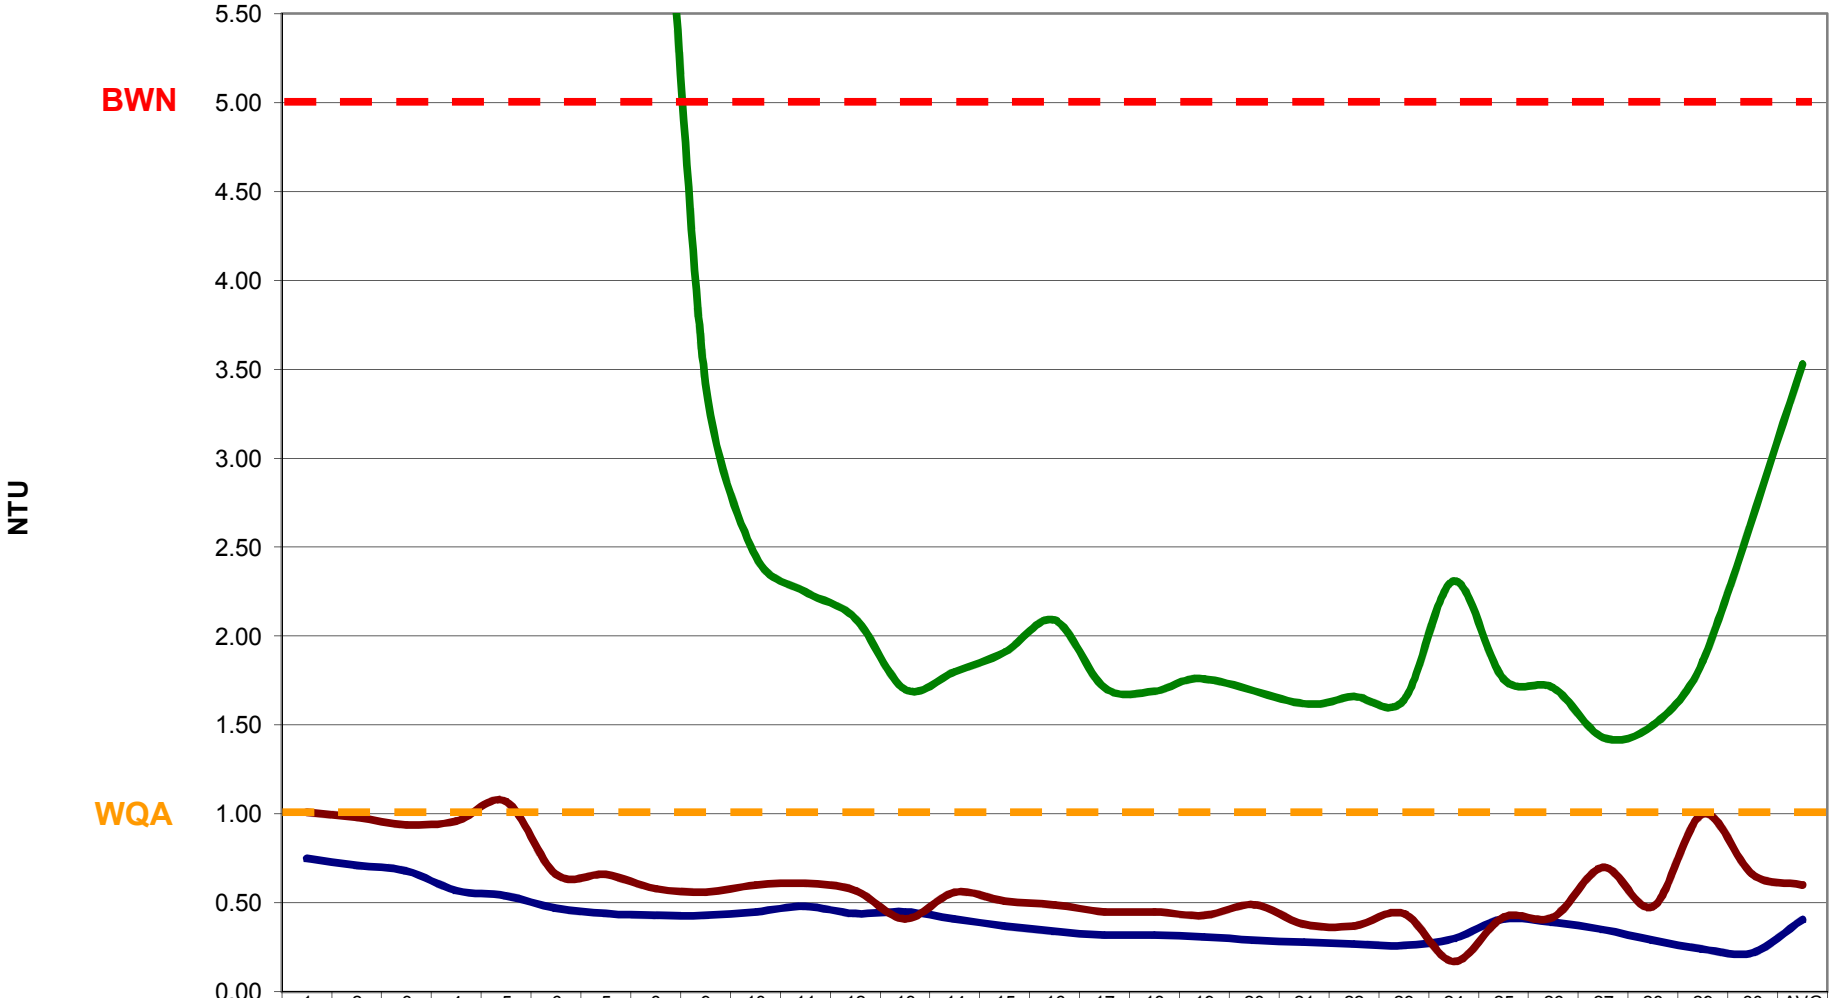

	1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	AVG
Intake	0.75	0.71	0.68	0.57	0.54	0.47	0.44	0.43	0.43	0.45	0.48	0.44	0.45	0.41	0.37	0.34	0.32	0.32	0.31	0.29	0.28	0.27	0.26	0.30	0.41	0.39	0.35	0.29	0.24	0.22	0.41
Booster #1	1.01	0.98	0.94	0.96	1.07	0.66	0.66	0.58	0.56	0.60	0.61	0.57	0.41	0.56	0.51	0.49	0.45	0.45	0.43	0.49	0.38	0.37	0.44	0.17	0.42	0.42	0.70	0.48	1.00	0.66	0.60
Scotty Creek	9.61	8.28	8.17	7.19	6.91	6.46	7.03	6.80	3.42	2.45	2.25	2.10	1.70	1.80	1.91	2.09	1.71	1.69	1.76		1.62	1.66	1.64	2.31	1.76	1.71	1.43	1.50	1.86		3.53

Date