BMID Turbidity March 2024

(Single Point Daily Sampling with Inline Hach 1720c)

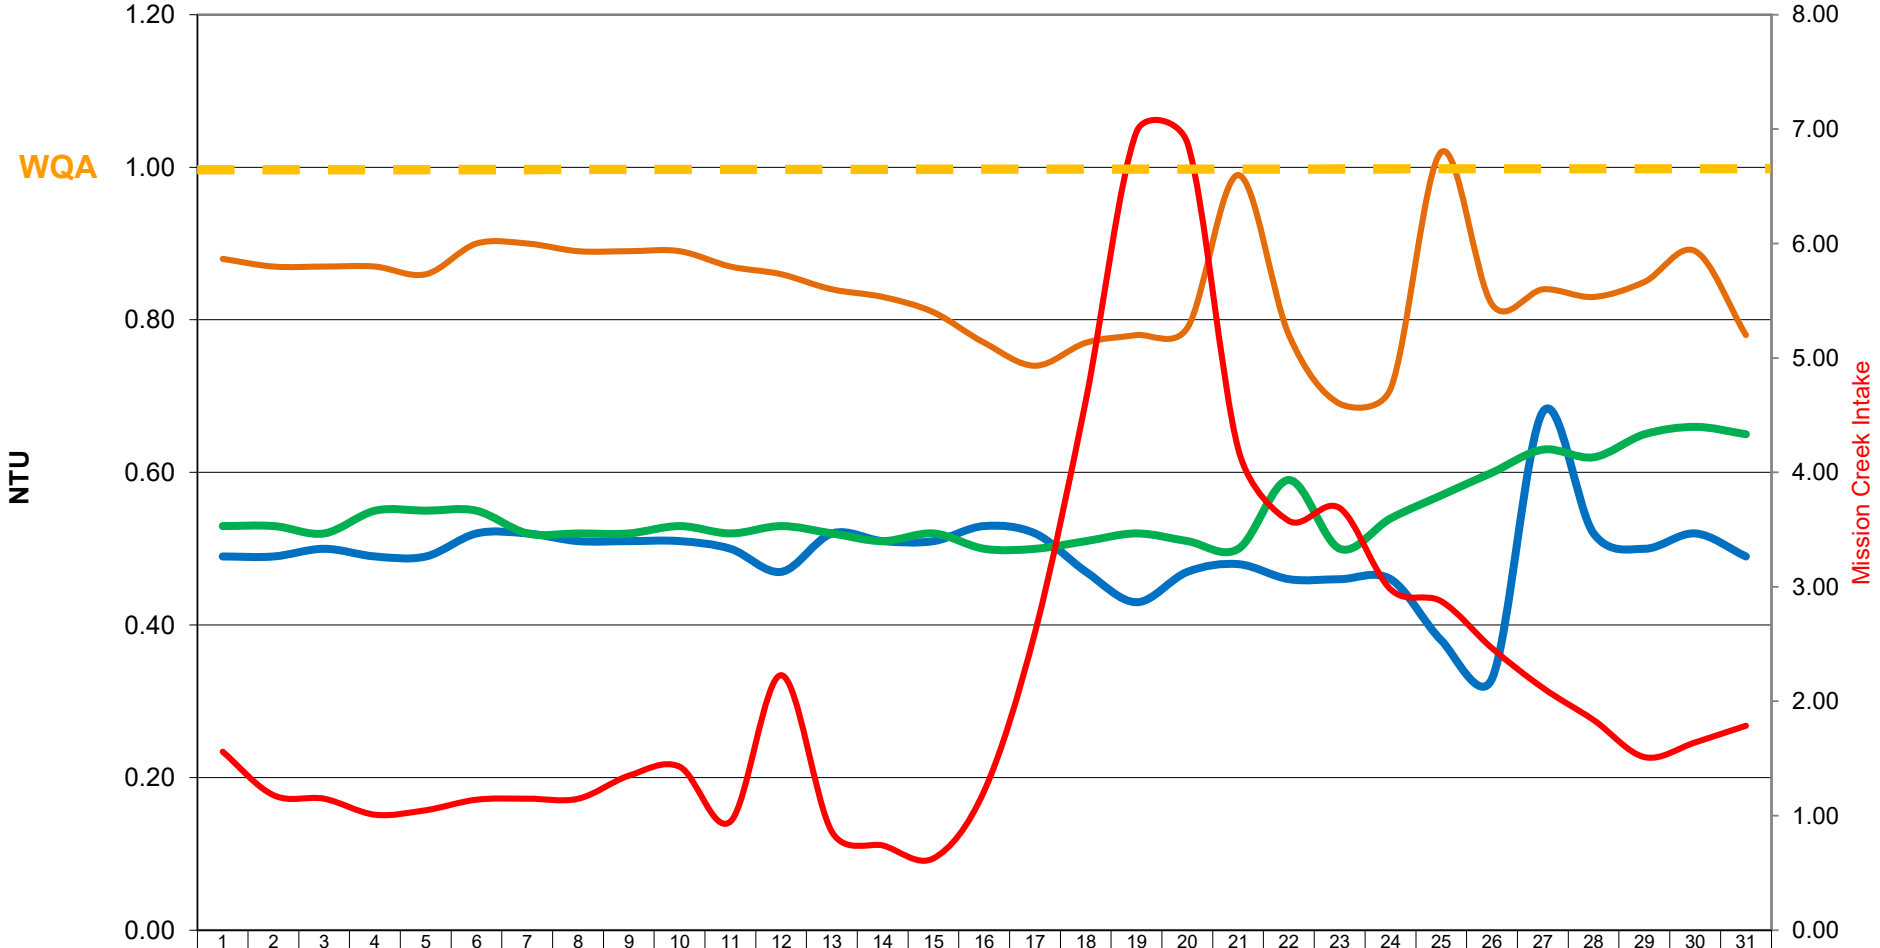

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Booster 1	0.49	0.49	0.50	0.49	0.49	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.47	0.52	0.51	0.51	0.53	0.52	0.47	0.43	0.47	0.48	0.46	0.46	0.46	0.38	0.33	0.68	0.52	0.50	0.52	0.49
Distribution Intake	0.53	0.53	0.52	0.55	0.55	0.55	0.52	0.52	0.52	0.53	0.52	0.53	0.52	0.51	0.52	0.50	0.50	0.51	0.52	0.51	0.50	0.59	0.50	0.54	0.57	0.60	0.63	0.62	0.65	0.66	0.65
UV Plant	0.88	0.87	0.87	0.87	0.86	0.9	0.9	0.89	0.89	0.89	0.87	0.86	0.84	0.83	0.81	0.77	0.74	0.77	0.78	0.79	0.99	0.78	0.69	0.71	1.02	0.82	0.84	0.83	0.85	0.89	0.78
Mission Creek	1.56	1.18	1.15	1.01	1.05	1.14	1.15	1.15	1.35	1.43	0.95	2.23	0.86	0.74	0.63	1.22	2.61	4.64	6.98	6.88	4.20	3.58	3.69	2.98	2.87	2.46	2.12	1.84	1.51	1.64	1.79

Date