BMID Turbidity February 2025

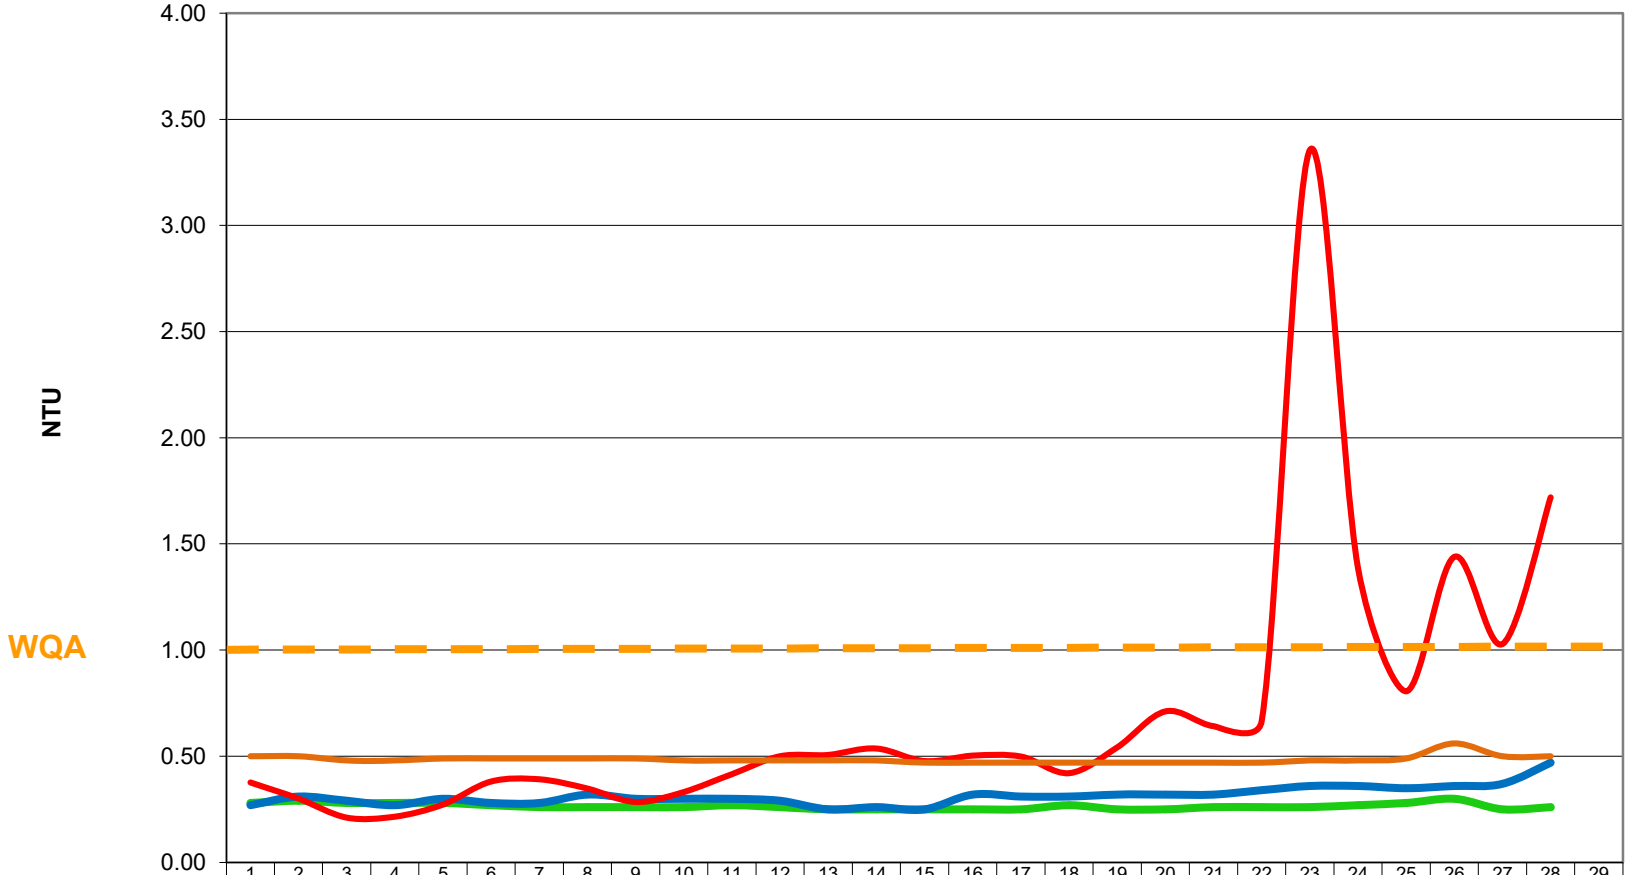

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Distribution Intake	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27	0.28	0.30	0.25	0.26	
Booster#1- First User	0.27	0.31	0.29	0.27	0.30	0.28	0.28	0.32	0.30	0.30	0.30	0.29	0.25	0.26	0.25	0.32	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.34	0.36	0.36	0.35	0.36	0.37	0.47	
Mission Creek Intake	0.38	0.30	0.21	0.22	0.27	0.38	0.39	0.35	0.29	0.33	0.42	0.50	0.51	0.54	0.48	0.50	0.50	0.42	0.54	0.71	0.64	0.67	3.36	1.39	0.81	1.44	1.03	1.72	
UV Plant	0.50	0.50	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.49	0.56	0.50	0.50	

Date