BMID Turbidity September 2025

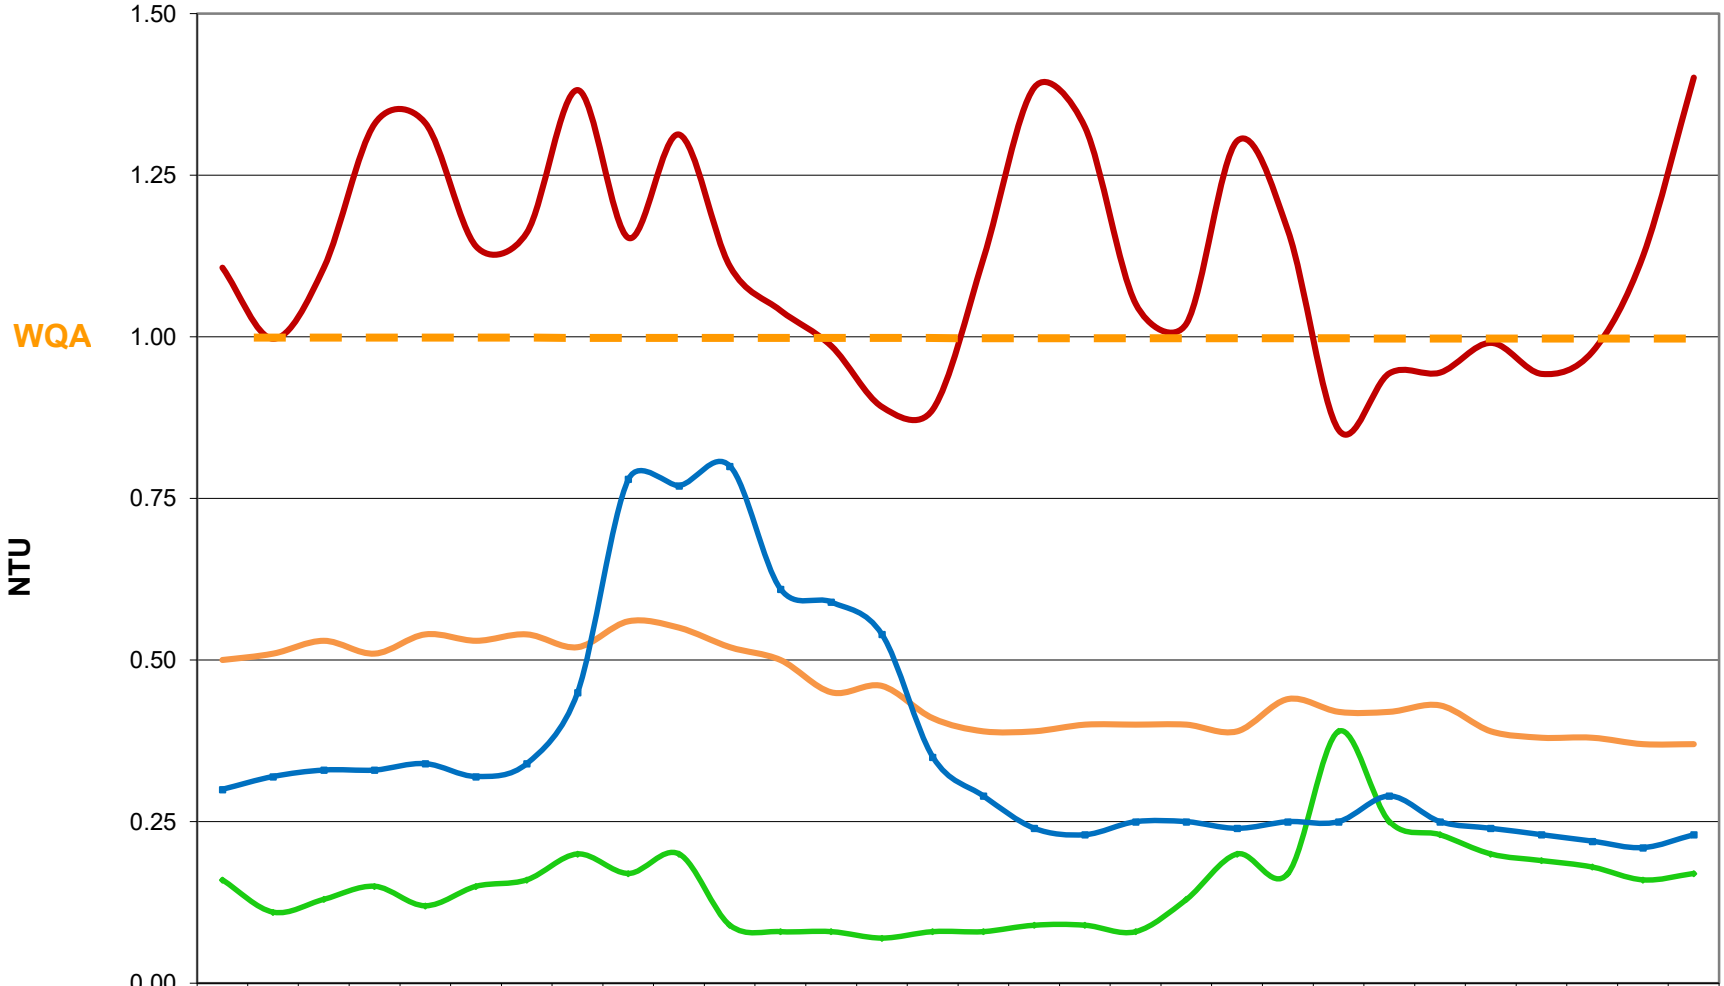

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Mission Creek	1.11	1.00	1.11	1.33	1.33	1.14	1.16	1.38	1.15	1.31	1.11	1.04	0.99	0.89	0.89	1.12	1.39	1.32	1.05	1.02	1.30	1.16	0.86	0.94	0.95	0.99	0.94	0.98	1.13	1.40
Distribution Intake	0.16	0.11	0.13	0.15	0.12	0.15	0.16	0.20	0.17	0.20	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.13	0.20	0.17	0.39	0.25	0.23	0.20	0.19	0.18	0.16	0.17
UV Plant	0.50	0.51	0.53	0.51	0.54	0.53	0.54	0.52	0.56	0.55	0.52	0.50	0.45	0.46	0.41	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.39	0.44	0.42	0.42	0.43	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37
Booster#1- First User	0.30	0.32	0.33	0.33	0.34	0.32	0.34	0.45	0.78	0.77	0.80	0.61	0.59	0.54	0.35	0.29	0.24	0.23	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.29	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.23

Date