BMID Turbidity June 2026

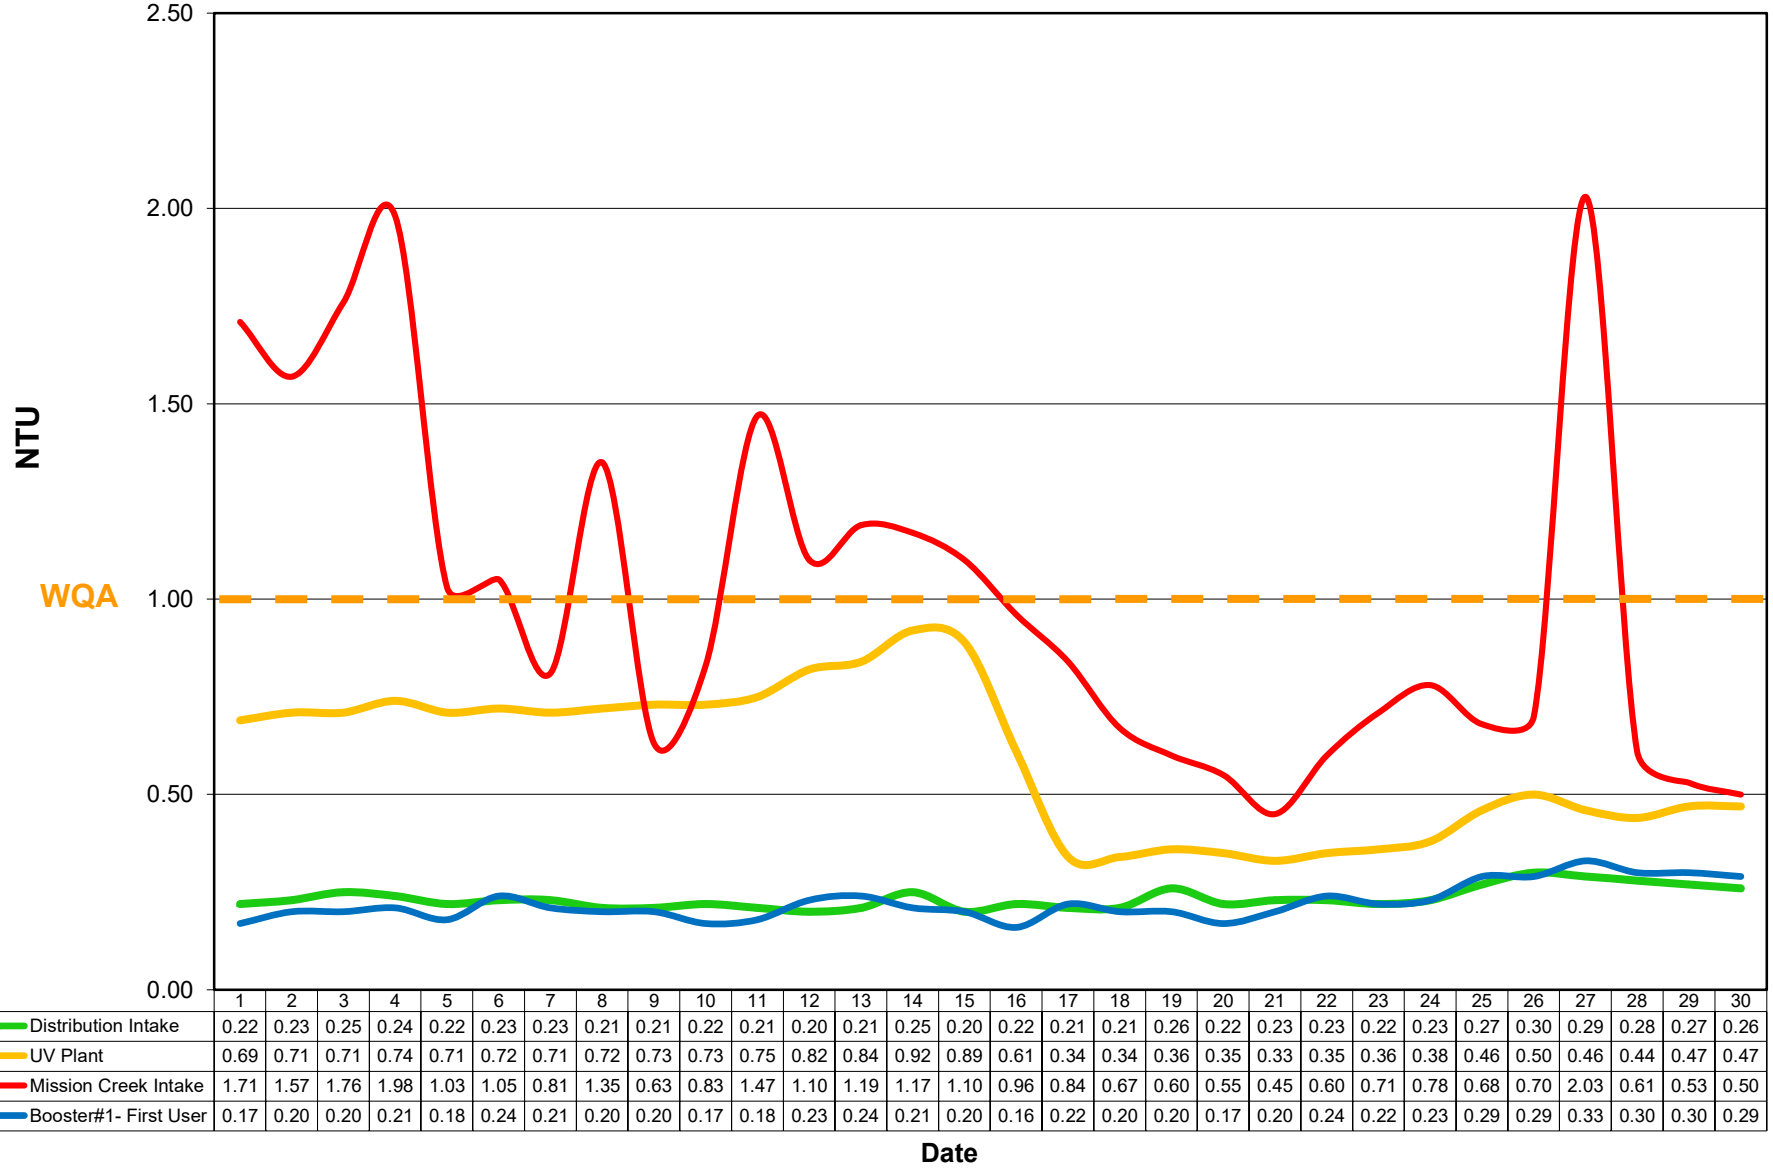

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Distribution Intake	0.22	0.23	0.25	0.24	0.22	0.23	0.23	0.21	0.21	0.22	0.21	0.20	0.21	0.25	0.20	0.22	0.21	0.21	0.26	0.22	0.23	0.23	0.22	0.23	0.27	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26
UV Plant	0.69	0.71	0.71	0.74	0.71	0.72	0.71	0.72	0.73	0.73	0.75	0.82	0.84	0.92	0.89	0.61	0.34	0.34	0.36	0.35	0.33	0.35	0.36	0.38	0.46	0.50	0.46	0.44	0.47	0.47
Mission Creek Intake	1.71	1.57	1.76	1.98	1.03	1.05	0.81	1.35	0.63	0.83	1.47	1.10	1.19	1.17	1.10	0.96	0.84	0.67	0.60	0.55	0.45	0.60	0.71	0.78	0.68	0.70	2.03	0.61	0.53	0.50
Booster#1- First User	0.17	0.20	0.20	0.21	0.18	0.24	0.21	0.20	0.20	0.17	0.18	0.23	0.24	0.21	0.20	0.16	0.22	0.20	0.20	0.17	0.20	0.24	0.22	0.23	0.29	0.29	0.33	0.30	0.30	0.29