Black Mountain Irrigation District
Turbidity Monitoring

BMID Turbidity December 2015

(Single Point Daily Sampling with Inline Hach 1720c)

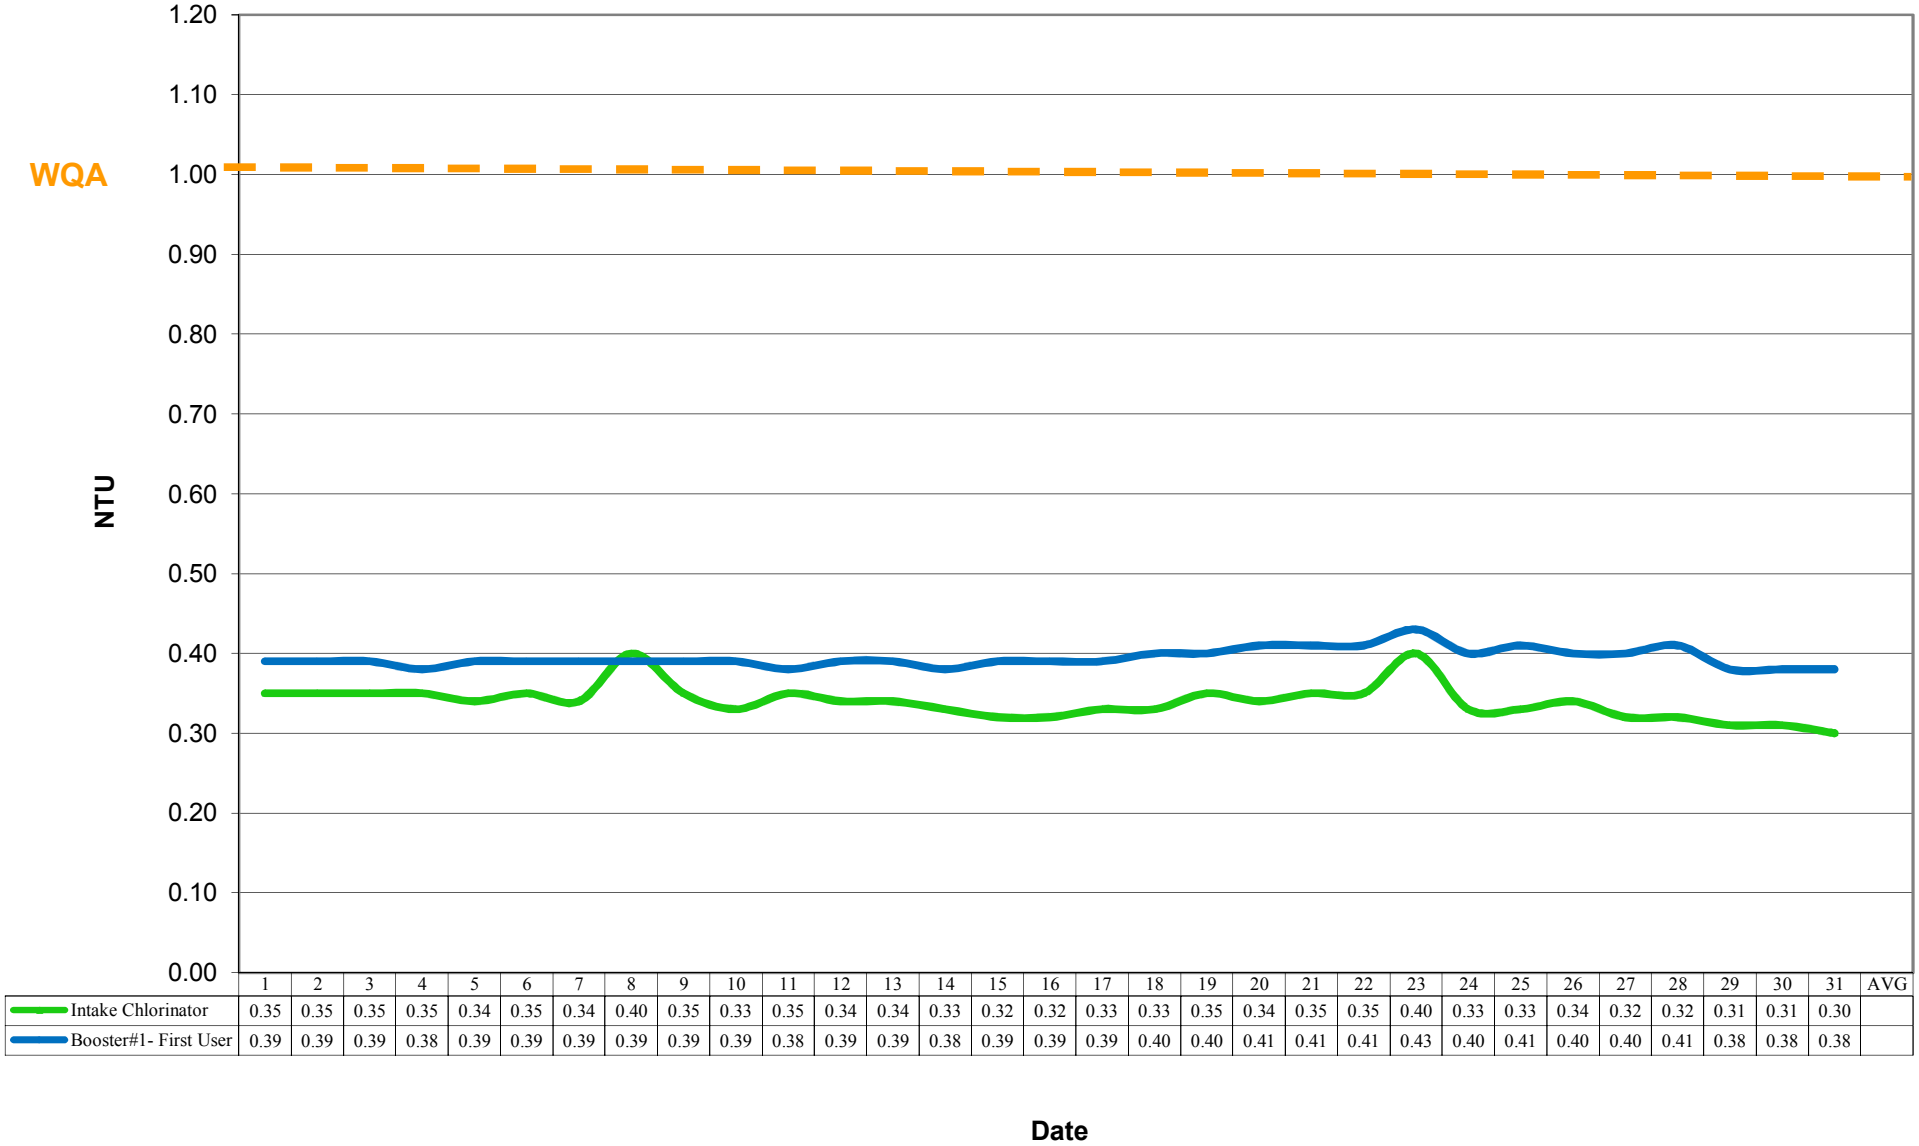

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	AVG
Intake Chlorinator	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.34	0.40	0.35	0.33	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.33	0.33	0.35	0.34	0.35	0.35	0.40	0.33	0.33	0.34	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	
Booster#1- First User	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.43	0.40	0.41	0.40	0.40	0.41	0.38	0.38	0.38	