Black Mountain Irrigation District
Turbidity Monitoring

BMID Turbidity October 2017

(Single Point Daily Sampling with Inline Hach 1720c)

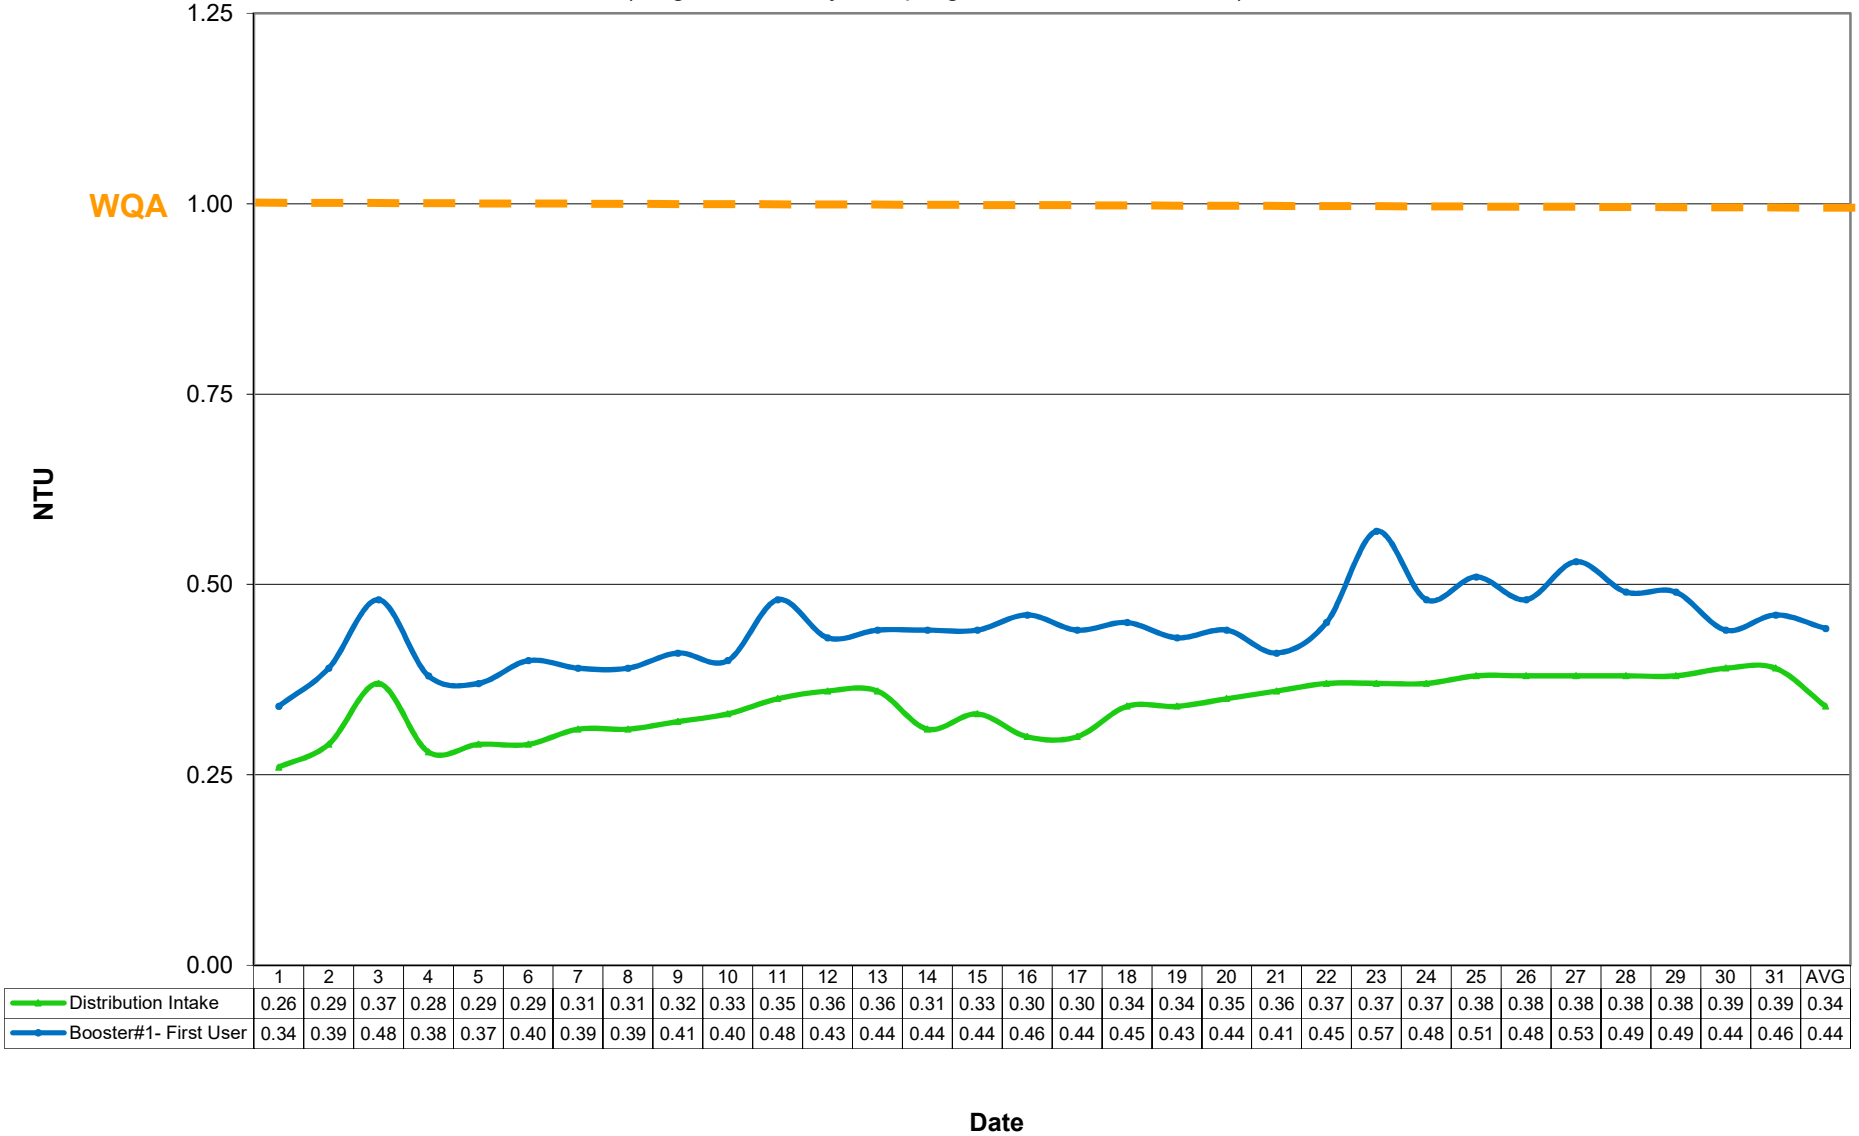

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	AVG
Distribution Intake	0.26	0.29	0.37	0.28	0.29	0.29	0.31	0.31	0.32	0.33	0.35	0.36	0.36	0.31	0.33	0.30	0.30	0.34	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.34
Booster#1- First User	0.34	0.39	0.48	0.38	0.37	0.40	0.39	0.39	0.41	0.40	0.48	0.43	0.44	0.44	0.44	0.46	0.44	0.45	0.43	0.44	0.41	0.45	0.57	0.48	0.51	0.48	0.53	0.49	0.49	0.44	0.46	0.44