Black Mountain Irrigation District
Turbidity Monitoring

BMID Turbidity June 2018

(Single Point Daily Sampling with Inline Hach 1720c)

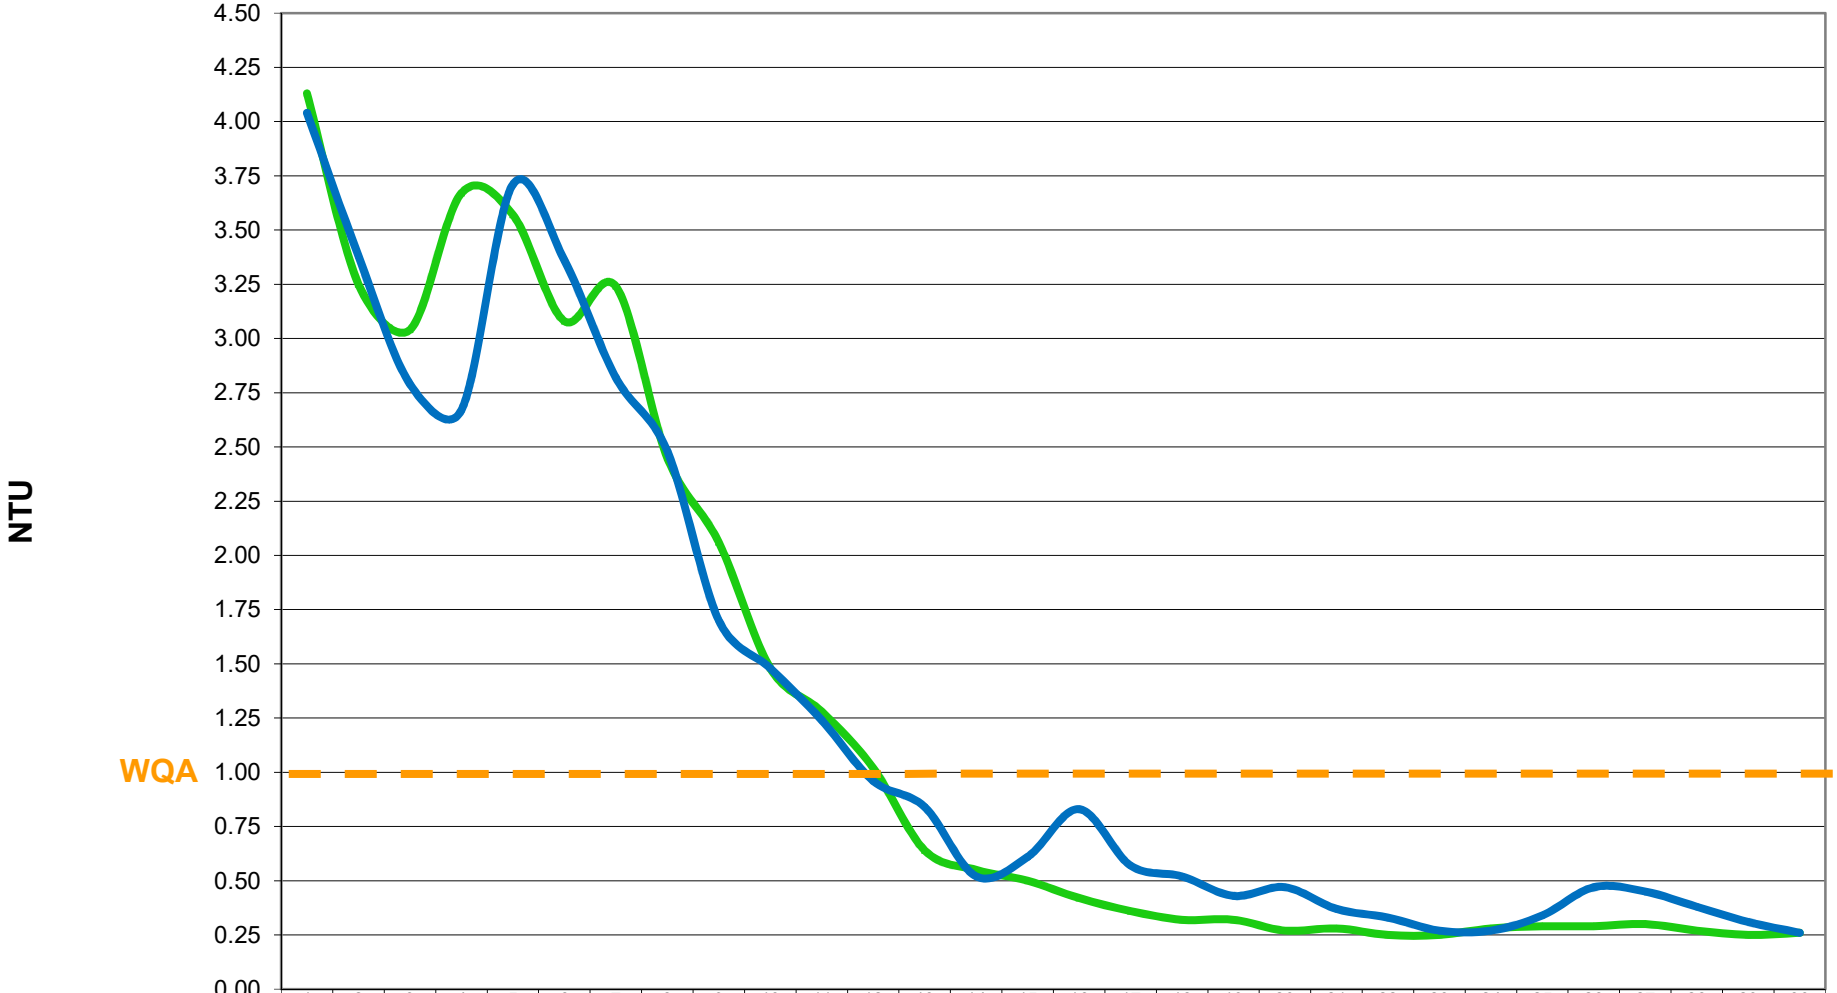

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Distribution Intake	4.13	3.25	3.04	3.67	3.57	3.08	3.24	2.45	2.06	1.48	1.28	1.02	0.64	0.55	0.50	0.42	0.36	0.32	0.32	0.27	0.28	0.25	0.25	0.28	0.29	0.29	0.30	0.27	0.25	0.26
Booster#1- First User	4.04	3.38	2.79	2.67	3.71	3.36	2.82	2.48	1.70	1.48	1.24	0.96	0.84	0.52	0.61	0.83	0.57	0.52	0.43	0.47	0.37	0.33	0.27	0.27	0.34	0.47	0.45	0.38	0.31	0.26

Date